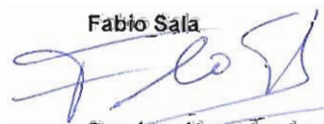


DEKLARACJA  **ZGODNOŚCI**
*DECLARATION OF CONFORMITY*nr : 25.115.A
No'Firma : **LEGRAND POLSKA Sp. z o. o.**
We : **57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Waryńskiego 20**Strona 1
Page 1deklaruje, że wyroby : **Podstawy kanałów: 35x60 50x60 35x80 50x80 65x80 35x105 50x105**
declare that the product(s) : **65x10 50x15 65x150 50x195 65x195 65x220 50x240****10401/10402/610402 10411/10415/620411/610411/10461 10412/10416/620412/610412/10462**
10413/10417 10421/10425/620421/610421/10463/620427 10422/10426/620422/610422/10464/620428/610422
10423 10432/620432/610432/10435/10465 10433/620433/610433/10436/10418 10442/610442 10443/610443
10452/620452/610452 10453/620453/10456 620444 620445 620446 620447 620454 620455 620457 620458
Pokrywy 40 do 180: 10500/620500/610500/10515 10501/620501/610501/10516 10502/620502/610502/10517
10504/610504 10506/610506
Pokrywy elastyczne 40 do 180: 10520/620520/610520/10535 10521/620521/610521/10536 10522/620522/610522
10537/10524/620524/610524/10538 10526/620526/610526/10539 GP: 99000=10411+10521 99010=10422+10522
Przegrody: 10582/620582/98196 10583/620583 10471/620471/610471/10475 10472/620472/610472
10473/620473/610473 10474
Uszczelka 15mm 10580/620580określenie : **System koryt kablowych serii DLP**
designation : **Cable Trunking System serie DLP**produkowane i/lub zarządzane przez **INOVAC**
manufactured and / or run by : **Sille le Guillaume - filiale du groupe LEGRAND**spełniają wymagania : **Dyrektywy 2006/95/EC z dnia 12-12-2006 "Niskiego napięcia" (LVD)**
*satisfies(y) the provisions :*pod warunkiem wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem
i/lub instalowania zgodnie z obowiązującymi normami
i/lub zaleceniami technicznymi producenta.*on condition that it is (they are) used in the manner intended
and/or in accordance with the current installation standards
and/or with the manufacturer's recommendations.*Wymagania te są zapewnione poprzez zgodność z poniższymi normami :
*These provisions are ensured by conformity to the following standard(s) :***NF C 68 - 104 (1990)**Wymagania te zapewniają zgodność z następującymi wynikami badań :
*These provisions are ensured by the following test results :***Protokół z badań nr NF/CO/28/0004-17 sporządzony przez laboratorium Inovac**Niniejszy dokument został wydany na podstawie : Declaration CE of Conformity No.: 6.5370.D
*This document was issued on the basis of .***Ząbkowice Śl., 19 marca 2012**Rok, w którym oznakowano znakiem CE : **2002**
*Date of affixing CE marking :***Fabio Sala**

Dyrektor Naczelny Legrand Polska

KARTA PRODUKTU Nr 0033/002/15

Nazwa wyrobu: Listwa instalacyjna CTS (otwierana)

Producent: **ELEKTROPLAST**
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol PKWiU: 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Listwy instalacyjne CTS (otwierane) i Listwy instalacyjne CTS (otwierane) DS-45. przeznaczone są do umieszczania w nich i ochrony, przewodów i/lub kabli, oraz innego wyposażenia elektrycznego w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych prowadzonych na ścianach.

***Własności techniczne:**

- Kolor: biały, drewnopodobny jasny i ciemny
- Materiał: polichlorek winylu, PVC twardy
- Minimalne temperatury magazynowania, transportu, instalowania i eksploatacji: (-25^oC)
- Maksymalne temperatury eksploatacji: (+ 60^oC)
- Długość: 2 m (na zamówienie do 3 m)

***Wykonanie:** listwa instalacyjna otwierana (zdejmowanie pokrywy bez użycia narzędzi), (bez/i z wew. ochronną przegrodą)

***Własności produktu:**

- Małe wydłużenie względne
- Dobra odporność na czynniki starzejące i atmosferyczne
- Nie rozprzestrzeniają płomienia
- Odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60^oC).

Nr kat. listew drewnopodobnych		Wymiary w mm szer. x wys.	Dł. w mm	Ilość szt. w opak.	Perforacja dna listwy	Ilość kabli FTP*/YDY* 3 x 2,5 mm ²
jasne	ciemne					
011.27	011.38	16 x 10	2 000	40	Tak	2/0
011.28	011.39	17 x 15	2 000	40	Tak	3/1
011.29	011.40	20 x 11	2 000	40	Tak	4/1
011.30	011.41	20 x 18	2 000	40	Tak	4/2
011.31	011.42	25 x 15	2 000	30	Tak	6/1
011.32	011.43	32 x 15	2 000	30	Tak	9/2
011.33	011.44	32 x 30	2 000	28	Tak	9/4
011.34	011.45	40 x 25	2 000	24	Tak	20/3
011.36	011.46	50 x 18	2 000	30	Tak	14/4
011.37	011.47	z przegrodą 60 x 40	2 000	15	Tak	40/10

FTP* - przewód – skrętka komputerowa

YDY* - przewód (druć) w izolacji i osłonie polwinitowej

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KIEROWNIK FIRMY

Stanisław Klakla

Listwa instalacyjna CTS (otwierana) biała

Nr kat.	Wymiary w mm szer. x wys.	Dł. w mm	Ilość szt. w opak.	Perforacja dna listwy	Przystosowany do montażu przegrody	Ilość kabli FTP*/YDY* 3 x 2,5 mm ²
011.1	16 x 10	2 000	40	Tak	Nie	2/0
011.2	17 x 15	2 000	40	Tak	Nie	3/1
011.3	20 x 11	2 000	40	Tak	Nie	4/1
011.4	20 x 18	2 000	40	Tak	Nie	4/2
011.5	25 x 15	2 000	30	Tak	Nie	6/1
011.6	32 x 10	2 000	30	Tak	Nie	9/0
011.7	32 x 15	2 000	30	Tak	Nie	9/2
011.8	32 x 30	2 000	28	Tak	Nie	9/4
011.9	40 x 25	2 000	24	Tak	Nie	20/3
011.10	40 x 40	2 000	20	Tak	Nie	38/8
011.11	50 x 18	2 000	30	Tak	Nie	14/4
011.12	50 x 18 z przegrodą	2 000	30	Tak	Nie	15/5
011.13	60 x 40	2 000	15	Tak	Nie	40/10
011.14	60 x 60	2 000	12	Tak	Tak	40/28
011.15	90 x 40	2 000	10	Tak	Nie	62/17
011.16	90 x 60	2 000	8	Tak	Tak	94/28
011.17	90 x 60 DS.- 45	2 000	8	Tak	Tak	94/28
011.18	130 x 60	2 000	4	Tak	Tak	144/38
011.19	130 x 60 DS.- 45 z przegr.	2 000	4	Tak	Tak	140/34
011.20	150 x 60	2 000	4	Tak	Nie	164/42

FTP* - przewód – skrętka komputerowa

YDY* - przewód (druć) w izolacji i osłonie polwinitowej

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika. Kartę produktu opracował: Kierownik Firmy Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KIEROWNIK FIRMY

Stanisław Klakla

ATEST HIGIENICZNY Nr HK/B/0548/01/2013

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przyznał atest higieniczny osprzętowi elektroinstalacyjnemu Kontakt-Simon z serii: BASIC MODUŁ, SIMON 54 PREMIUM, CLASSIC, SIMON 15, PROTECTOR, AKORD i AQUARIUS w dniu 16 maja 2013 roku.

Według orzeczenia NIZP-PZH, produkty Kontakt-Simon, służące do włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych (230V AC, 16A AC), mogą być wykorzystywane w obiektach mieszkalnych, biurowych, w placówkach oświatowych oraz służby zdrowia, takich jak szpitale i przychodnie. Warunkiem spełnienia wymagań higienicznych jest zastosowanie wyrobów zgodnie z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane.

Z-ca DYREKTORA
ds. Handlu i Marketingu
Szef Sprzedaży Kabinowej

[Podpis]
Byszczak-Moskal



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE nr 2012/12/06

CE

Deklaruję, że wyrób

Identyfikacja wyrobu

Oprawa oświetlenia awaryjnego
PUNTO.
PUNTO WALL; PUNTO DOUBLE

niżej wymienionego producenta

Producent

Dane dotyczące zakładu produkcyjnego dostępne są, dla uprawnionych w siedzibie Intelight Sp. z o.o.

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw WE: 2004/108/EC; 2006/95/EC

Nr dyrektywy	Tytuł
EN 61000-3-2:2006 EN 55015:2006+A1:2007 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN 61547: 1995+A1:2000	Kompatybilność elektromagnetyczna EMC
EN 60598-1:2008+A11:2009 EN 60598-2-22:1998+A1:2003+A2:2008	Niskonapięciowe wyroby elektryczne LVD

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 12

Warszawa dn. 14-12-2012

Intelight Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
NIP: 525-23-99-719 REGON 140934790
KRS 0000283791 Tel. (022) 568 22 99 podpis

Prezes Zarządu
Michał Sivek

Intelight Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8 / 01-793 Warszawa, NIP: 525-23-99-719

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 1619/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

stwierdza, że wyrób:

**Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego
typu PUNTO, PUNTO WALL, PUNTO DOUBLE**

Odmiany oprawy zostały podane na stronie drugiej świadectwa dopuszczenia

produkowany przez:

Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

w zakładzie produkcyjnym

**Informacja dla jednostek
upoważnionych do wglądu w siedzibie
producenta**

spełnia wymagania:

**pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2193/2013 z dnia 15.02.2013 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 156/BA/13 z dnia 29.04.2013 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr CGZ3091120-03389-L z dnia 15.01.2010 r. wykonanych w CTS (Ningbo) Testing Service Technology Co., Ltd., sprawozdanie z badań nr 04/OW/13 z dnia 28.02.2013 r. wykonanych w Laboratorium Badawczym Oświetlenia i Sprzętu Elektrotechnicznego w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 1619/DC/CNBOP-PIB/2013.

Okres ważności świadectwa:

od **21.05.2013 r.**

do **20.05.2018 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



mgr inż. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 21 maja 2013 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1619/2013

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu PUNTO, PUNTO WALL, PUNTO DOUBLE w odmianach:

Punto:

- Punto – 2SA
- Punto – 2SA/A
- Punto – 3SA
- Punto – 3SA/A

Punto Wall:

- Punto Wall – 2SA/A
- Punto Wall – 2SA
- Punto Wall – 3SA/A
- Punto Wall – 3SA

Punto Double:

- Punto Double – 2SA/A
- Punto Double – 2SA
- Punto Double – 3SA/A
- Punto Double – 3SA

Typ	PUNTO, PUNTO WALL, PUNTO DOUBLE
	z własnym zasilaniem
Tryb pracy	zasilana ciągle
Urządzenia	zawiera urządzenia testujące
Znamionowy czas pracy awaryjnej	xSA, xSA/A x – 2 lub 3 godziny
Znamionowe napięcie zasilania	230 V AC
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP 20
Źródło światła	LED
Czas ładowania akumulatora:	nie przekraczający 24 godzin
Sygnalizacja ładowania akumulatora	tak
Przystosowana do piktogramów	tak
Sposób zamocowania	nabudowywana
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania
Materiał obudowy	metal, aluminium

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



ml. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 21 maja 2013 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 1619/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

stwierdza, że wyrób:

**Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego
typu PUNTO, PUNTO WALL, PUNTO DOUBLE**

Odmiany oprawy zostały podane na stronie drugiej świadectwa dopuszczenia

produkowany przez:

Intelight Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

w zakładzie produkcyjnym

**Informacja dla jednostek
upoważnionych do wglądu w siedzibie
producenta**

spełnia wymagania:

**pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2193/2013 z dnia 15.02.2013 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 156/BA/13 z dnia 29.04.2013 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr CGZ3091120-03389-L z dnia 15.01.2010 r. wykonanych w CTS (Ningbo) Testing Service Technology Co., Ltd., sprawozdanie z badań nr 04/OW/13 z dnia 28.02.2013 r. wykonanych w Laboratorium Badawczym Oświetlenia i Sprzętu Elektrotechnicznego w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 1619/DC/CNBOP-PIB/2013.

Okres ważności świadectwa:

od **21.05.2013 r.**

do **20.05.2018 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



mgr inż. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 21 maja 2013 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1619/2013

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu PUNTO, PUNTO WALL, PUNTO DOUBLE w odmianach:

Punto:

- Punto – 2SA
- Punto – 2SA/A
- Punto – 3SA
- Punto – 3SA/A

Punto Wall:

- Punto Wall – 2SA/A
- Punto Wall – 2SA
- Punto Wall – 3SA/A
- Punto Wall – 3SA

Punto Double:

- Punto Double – 2SA/A
- Punto Double – 2SA
- Punto Double – 3SA/A
- Punto Double – 3SA

Typ	PUNTO, PUNTO WALL, PUNTO DOUBLE
Tryb pracy	z własnym zasilaniem
Urządzenia	zasilana ciągle
Znamionowy czas pracy awaryjnej	zawiera urządzenia testujące
Znamionowe napięcie zasilania	xSA, xSA/A
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	x – 2 lub 3 godziny
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	230 V AC
Źródło światła	I
Czas ładowania akumulatora:	IP 20
Sygnalizacja ładowania akumulatora	LED
Przystosowana do piktogramów	nie przekraczający 24 godzin
Sposób zamocowania	tak
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	tak
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	nabudowywana
Material obudowy	powierzchnie normalnie palne
	do normalnego stosowania
	metal, aluminium

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 21 maja 2013 r.



**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2043/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Intelight Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

stwierdza, że wyrób: **Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu STARLET EXTERNAL SC,
STARLET EXTERNAL SO**
produkowany przez: **Intelight Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa**
w zakładzie produkcyjnym: **Informacje dla jednostek upoważnionych.
Do wglądu w siedzibie producenta.**
spełnia wymagania: **pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2669/2013 z dnia 06.11.2013 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 612/BA/14 z dnia 17.03.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2043/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa: od 28.03.2014 r. do 27.03.2019 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

mf. brvg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 28 marca 2014 r.

KIEROWNIK JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
kpt. mgr inż. Tomasz Kielbaso

Strona 1 z 2

DC/D-21/03.10.2011

M. Krawiec

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2043/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu STARLET EXTERNAL SC, STARLET EXTERNAL SO
w odmianach:**

STARLET EXTERNAL SC 3W SA 1h; STARLET EXTERNAL SC 3W SA 2h; STARLET EXTERNAL SC 3W SA 3h;

STARLET EXTERNAL SC 3W A 1h; STARLET EXTERNAL SC 3W A 2h; STARLET EXTERNAL SC 3W A 3h;

STARLET EXTERNAL SC 5W SA 1h; STARLET EXTERNAL SC 5W SA 2h; STARLET EXTERNAL SC 5W SA 3h;

STARLET EXTERNAL SC 5W A 1h; STARLET EXTERNAL SC 5W A 2h; STARLET EXTERNAL SC 5W A 3h;

STARLET EXTERNAL SO 3W SA 1h; STARLET EXTERNAL SO 3W SA 2h; STARLET EXTERNAL SO 3W SA 3h;

STARLET EXTERNAL SO 3W A 1h; STARLET EXTERNAL SO 3W A 2h; STARLET EXTERNAL SO 3W A 3h;

STARLET EXTERNAL SO 5W SA 1h; STARLET EXTERNAL SO 5W SA 2h; STARLET EXTERNAL SO 5W SA 3h;

STARLET EXTERNAL SO 5W A 1h; STARLET EXTERNAL SO 5W A 2h; STARLET EXTERNAL SO 5W A 3h;



CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB


mf. Dyg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 28 marca 2014 r.

Strona 2/3

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2043/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB


Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu STARLET EXTERNAL SC, STARLET EXTERNAL SO

Typ	STARLET EXTERNAL SC, STARLET EXTERNAL SO
	X - z własnym zasilaniem
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągłe; 1 - zasilana ciągle;
Urządzenia	A - zawiera urządzenia testujące;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	*60 - 1 godzina; 120 - 2 godziny; 180 - 3 godziny
Znamionowe napięcie zasilania	230 V AC 50Hz
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP41
Źródło światła	dioda LED (3W lub 5W)
Czas ładowania akumulatora	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	tak
Przystosowana do piktogramów	nie
Sposób zamocowania	nabudowywana
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB


mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 28 marca 2014 r.

Strona 3/3



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR 003/13

DECLARATION OF CONFORMITY WE No. 003/13

Firma Intelight Sp. z o.o., na podstawie zebranej dokumentacji
i przeprowadzonych testów urządzenia deklaruje, że produkty:

Oprawy oświetlenia awaryjnego

Typ: **STARLET EXTERNAL SC**

STARLET EXTERNAL SO

do których odnosi się niniejsza deklaracja są zgodne z dyrektywami:

- Dyrektywa Niskonapięciowa **LVD nr 2006/95/WE**
- Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (**EMC**) **nr 2004/108/WE**

oraz z normami zharmonizowanymi

PN-EN 60598-1:2011

PN-EN 60598-2-22:2004

PN-EN 61547: 1995+A1:2001+A2:2005

PN-EN 61000-3-2:2007

PN-EN 55015:2011

PN-EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2006

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono znakowanie CE:13

Warszawa, dn 03.09.2013

Prezes Zarządu

Michał Sussek

Intelight Sp. z o.o.

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

NIP: 525-23-99-719 REGON 140934790

KRS 0000283791 Tel (022) 568 22 99

Intelight Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa NIP: 525-23-99-719

Declaration no./ Deklaracja nr 02/2007

EC DECLARATION OF CONFORMITY
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

MANUFACTURER / PRODUCENT: AKS Zielonka Antoni Skwirczyński

ADDRESS / ADRES: ul. Leśna 17, 05-220 Zielonka

PRODUCT NAME / NAZWA WYROBU: cable trunking system insulating, non-flame propagation, medium mechanical stresses resistance to impact, with fitting / system listew instalacyjnych otwieranych, izolacyjnych, nie rozprzestrzeniający płomienia, o średniej odporności na uderzenia, z osprzętem

Type / Typ: series / seria KE: 30/60 2kas; 40/40; 40/60; 40/60 2kas; 40/90; 40/90 2kas; 60/60; 60/90; 60/90 2kas; 60/110; 60/130
fitting / osprzęt: NW; NZ; LK; ZAK; LPRO; KL; PR60; PM110/1-2-3; PM130/1-2-3; PK 1-2/50; PP1/2-40

Ratings / Parametry: IP30, temperature classification -5°C ÷ +60°C / IP30, klasyfikacja temp. -5°C + +60°C

Trade mark / Znak towarowy: AKS ZIELONKA

The undersigned herewith declares that the designated product is in conformity with the provision of the following EC Directive / Nizej podpisany niniejszym deklaruje, że wymieniony wyrób jest zgodny z postanowieniami niżej wymienionego rozporządzenia:

73/23/EEC (including 93/68/EEC)

/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 49, poz. 414)

and that the following standards / oraz, że niżej wymienione normy:

PN-EN 50085-1:2001 IDT EN 50085-1:1997+A1:1998
Pr EN 50085-2-1:2002

have been applied in conformity assessment / zastosowano przy ocenie zgodności.

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed on the product / Ostatnie dwie cyfry roku, w którym na wyrób naniesiono oznakowanie CE : 07

Additional information / Informacje dodatkowe

Compliance with the requirements of the standard mentioned above has been approved with the testing and certificate No. B/12/453/04 / Zgodność z wymaganiami wyżej wymienionej normy została potwierdzona badaniami i certyfikatem Nr B/12/453/04 issued by BBJ-SEP (authorization for Directive 73/23/EEC granted by decision No. 5/1 of Minister of Economy, Labour and Social Policy of 2003-10-30) / wydanym przez BBJ-SEP (autoryzacja dla dyrektywy 73/23/EEG przyznana decyzją Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Nr 5/1 z dnia 2003-10-30).



Signature / Podpis

Name and function of the signatory empowered to bind the manufacturer / Nazwisko i funkcja sygnatariusza reprezentującego producenta :

Antoni Skwirczyński - właściciel

Place and data of issue / Miejsce i data wystawienia Zielonka,

DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA

K – S / 95C/ 2013

KONTAKT – SIMON Spółka Akcyjna

ul. Bestwińska 21

PL 43 – 500 Czechowice – Dziedzice

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością , że wyroby :

Gniazda wtyczkowe, natynkowe, z serii **AQUARIUS** , typu **PL-1023**, e stykiem ochronnym, z zaciskami śrubowymi, z przesłonami tulejek stykowych i bez przesłon , mocowane do podłoża za pomocą wkrętów lub klejenia, oznaczone:

- **AQGZ1/...** - gniazdo wtyczkowe pojedyncze natynkowe , bez przesłon
- **AQGZ1z/...** - gniazdo wtyczkowe pojedyncze natynkowe , z przesłonami
- **AQGZ1-2/...** - gniazdo wtyczkowe podwójne natynkowe, bez przesłon
- **AQGZ1-2z/...** - gniazdo wtyczkowe podwójne natynkowe, z przesłonami
- **AQGZ1-3/...** - gniazdo wtyczkowe potrójne natynkowe, bez przesłon
- **AQGZ1-3z/...** - gniazdo wtyczkowe potrójne natynkowe, z przesłonami

wykonane w klasie **IP54** , charakteryzujące się parametrami $\Sigma 16A$; 250V~ , produkowane przez naszą Spółkę , do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującymi normami:

- **PN – IEC 60884-1:2006** - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
- **PN-E- 93201 :1997** - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250V~ i prądy znamionowe do 16A .

Oznaczenie : /.. lub /..a może oznaczać kolor wyrobu, wersje wykonania i sposób pakowania.

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor

ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Andrzej Kańtoch

WICEPREZES ZARZĄDU

Dyrektor Naczelny

Wojciech Steinert

Czechowice – Dziedzice dnia 24.07.2013 r.

NIP 652-000-53-66

REGON 272195300

KRS 0000078837

Sąd Rejonowy w Katowicach




Wydział Gospodarczy KRS

ING Bank Śląski SA

nr konta: 51105010701000000102668068

kapitał zakładowy: 3 582 698,04 PLN (wpłacony w całości)

- › Stopień ochrony IP41 / IP41 protection rating
- › Obudowa z wysokiej jakości poliwęglanu / High-quality polycarbonate enclosure
- › Dostępne kolory: biały / Available colours: white
- › Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage 230 V 50 Hz
- › Źródło światła: diody LED 3 W / Sources of light: 3 W LED diodes
- › Typ soczewki: do dróg ewakuacyjnych lub do stref otwartych, zależnie od wersji / Type of lens: for evacuation routes or open zones, depending on the version
- › Funkcja: A - awaryjna / Function: A - non-maintained version
- › Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii 3 h; ładowanie: 24 h / Ni-Cd HT batteries with the autonomy time of 3 h; charging: 24 h
- › Test ręczny / Manual test
- › Montaż sufitowy natynkowy / Ceiling surface-mount installation
- › Do oświetlenia dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej / For illuminating evacuation routes and exits in public utility buildings
- › Typowe miejsca: korytarze, klatki schodowe, strefy otwarte / Typical places: corridors, staircases, open zones

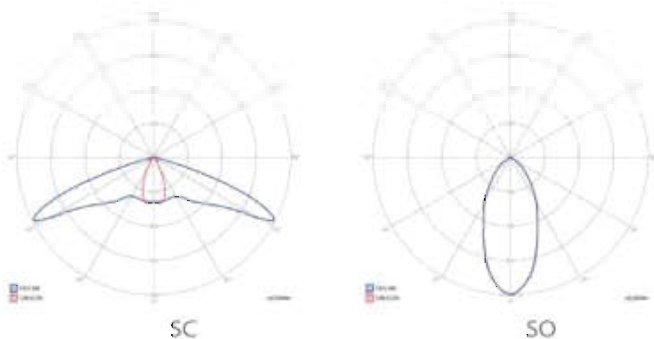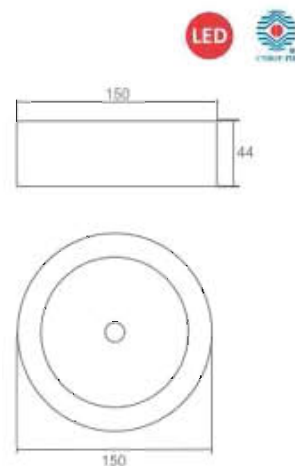

Model / Model	Źródło światła / Source of light	Typ soczewki / Type of lens	Funkcja / Function	Autonomia / Autonomy	Waga (kg) / Weight (kg)
SC 3 W 3 h A	LED 3 W	korytarzowa / corridor type	A*	3 h	0,5
SO 3 W 3 h A	LED 3 W	strefy otwarte / open zones	A*	3 h	0,5

*A - awaryjna / *A - non-maintained version



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0281/01/2013

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Listwy i kanały elektroinstalacyjne typu DLP i DLPlus**

Zawierający / containing: polichlorek winylu (PVC)

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie, do przeprowadzania instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, w tym mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłu przetwórstwa spożywczego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane

Wytwórca / producer:

Legrand France

Route d'Evron BP 36-72140 Sille le Gillaume, Francja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Legrand Polska Sp. z o. o.

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Waryńskiego 20

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-03-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2018-03-28
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 marca 2013

The date of issue of the certificate: 28th March 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.



Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska


prq. T. Paśkiewicz

Starlet External

- › Stopień ochrony IP41 / IP41 protection rating
- › Obudowa z wysokiej jakości poliwęglanu / High-quality polycarbonate enclosure
- › Dostępne kolory: biały / Available colours: white
- › Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 230 V 50 Hz
- › Źródło światła: diody LED 3 W / Sources of light: 3 W LED diodes
- › Typ soczewki: do dróg ewakuacyjnych lub do stref otwartych, zależnie od wersji / Type of lens: for evacuation routes or open zones, depending on the version
- › Funkcja: A – awaryjna / Function: A – non-maintained version
- › Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii 3 h; ładowanie: 24 h / Ni-Cd HT batteries with the autonomy time of 3 h; charging: 24 h
- › Test ręczny / Manual test
- › Montaż sufitowy natynkowy / Ceiling surface-mount installation
- › Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej / For illuminating evacuation routes and exits in public utility buildings
- › Typowe miejsca: korytarze, klatki schodowe, strefy otwarte / Typical places: corridors, staircases, open zones

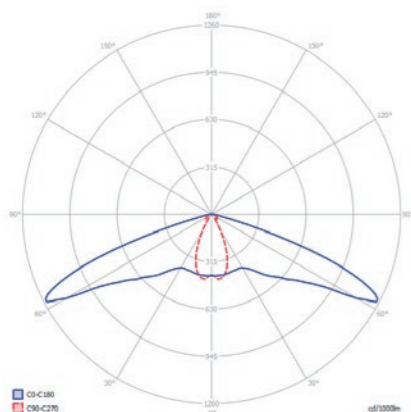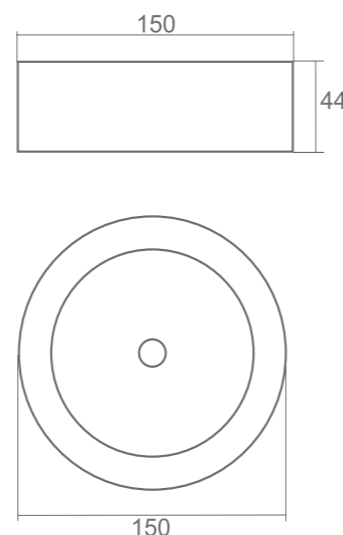

Starlet External SC

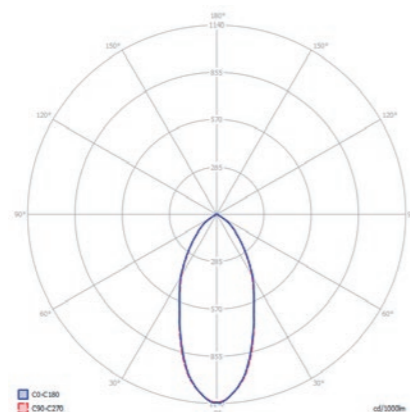

Starlet External SO



Starlet External SC



Starlet External SO



Model / Model	Źródło światła / Source of light	Typ soczewki / Type of lens	Funkcja / Function	Autonomia / Autonomy	Waga (kg) / Weight (kg)
STARLET EXTERNAL SC 3 W 3 h A	LED 3 W	korytarzowa / corridor type	A*	3 h	0,5
STARLET EXTERNAL SO 3 W 3 h A	LED 3 W	strefy otwarte / open zones	A*	3 h	0,5

* A - awaryjna / * A – non-maintained version

ZAŁĄCZNIK do DEKLARACJA ZGODNOŚCI

K-S / 170D / 2014

RAMKI	
SIMON54 PREMIUM	DR1/...; DR2/...; DR3/...; DR4/...; DR5/...; DRK1/...; DRK2/...; DRK3/...; DRK4/...; DRK5/...
SIMON54 NATURE	DRN1/...; DRN2/...; DRN3/...; DRN4/...; DRN5/...;
CLASSIC	MR1/...; MR2/...; MR3/...; MR4/...; MR5/...; MR2P/...; MR3P/...; MR4P/...; MR1B/...; MR2B/...;
SIMON BASIC	BMR1/...; BMR2/...; BMR3/...; BMR4/...; BMR5/...; BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/...;
SIMON BASIC NEOS	BMRC1/...; BMRC2/...; BMRC3/...; BMRC4/...; BMRC5/...; BMRC1B/...; BMRC2B/...;
SIMON15	1501610-...; 1501620-...; 1501630-...; 1501640-...; 1501650-...;
KLAWISZE	
SIMON54 PREMIUM	DKW1/...; DKW1L/...; DKWK1/...; DKW5L/...; DKW5/...;
CLASSIC	MKW1/...; MKW1L/...; MKW5/...; MKW6/...; MKW7/...; MKS1/...; MKS1L/...; MKD1/...; MKD1L/...; MKZ1/...; MKW2/...; MKW2L/...;
SIMON BASIC	BMKW1/...; BMKW1L/...; BMKWK1/...;
POKRYWY	
CLASSIC	MGZ1P/...; MGZ1BP/...; MG1P/...; MGZ2MP/...; MG2MP/...; MGZ2MzP/...; MG2MzP/...; MAP/...; MASP/...; MAS2P/...; MADP/...;
SIMON BASIC	BMPT/...; BMGK1P/...; BMGKS2P.01/...; BMGKS2P/...;
SIMON54 PREMIUM	DKP2.01/...; DKP1S.01/...; DKP2.01/...;
AKORD	PL-999a/...
USZCZELKI	
SIMON54 PREMIUM	DU1; DU2; DU3; DU4; DU5;
SIMON54 NATURE	DUN1; DUN2; DUN3; DUN4; DUN5;
CLASSIC	NU1; NU2; NU3; NU4; NU5; NU1W;
SIMON15	1501610U; 1501620U; 1501630U; 1501640U; 1501650U
WKŁADKA USZCZELNIAJĄCA	
SIMON54 PREMIUM	DU1W
DŁAWNICE	
AQUARIUS	AQ1
PROTECTOR	P1/...; P2/...;
ADAPTERY	
SIMON BASIC	BMA45; BMA45M;
ZAŚLEPKI	
SIMON54 PREMIUM	GL3Z; BWB/...; DPS/...; DP/...
CLASSIC	MP/...; BWB/...
SIMON BASIC	BMPS/...; BMP/...;
PIERŚCIEN DEKORACYJNY	
SIMON54 PREMIUM	DRPZ/...
KLUCZ	
Wszystkie serie	KGD1

Rozszerzenie: .../... oznacza rozbudowę modułu (bez ramki i/lub bez tapek), kolor i sposób pakowania

Czechowice – Dziedzice, dnia 24 października 2014

NIP 052-090-53-00
 REGON 272195300
 KRS 000076837
 Sąd Rejonowy w Katowicach
 Wydział Gospodarczy KRS
 ING Bank Śląski SA
 nr konta: 51105010701000000102868068
 kapitał zakładowy: 3 582 698,04 PLN (wpłacony w całości)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI K-S / 170D / 2014

KONTAKT – SIMON Spółka Akcyjna

ul. Bestwińska 21

PL 43-500 Czechowice – Dziedzice

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkty :

Ramki, klawisze, pokrywy, uszczelki, wkładki uszczelniające, dławnice, adaptery, zaślepki, pierścień dekoracyjny oraz klucz, wchodzące w skład produkowanych przez naszą Spółkę serii sprzętu elektroinstalacyjnego, oznaczone: **patrz załącznik**, do których odnosi się niniejsza Deklaracja, używane zgodnie z przeznaczeniem, spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w poniższych normach:

- **PN-EN 60335-1:2004** Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania ogólne
- **PN-EN 60669-1:2006 + A2:2008 + IS1:2009** Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Wymagania ogólne.
- **PN-IEC 60884-1:2006 + A1:2009** Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor

ds. Ekonomiczno-Administrcyjnych

Andrzej Kańtoch

WICEPREZES ZARZĄDU

Dyrektor Naczelny

Wojciech Steinert

Czechowice – Dziedzice, dnia 24 października 2014

DEKLARACJA ZGODNOŚCI K – S / 25 / 2008

KONTAKT – SIMON Spółka Akcyjna

ul. Bestwińska 21
PL 43 – 500 Czechowice – Dziedzice ;

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością , że wyroby :

Gniazda wtyczkowe jednokrotne, do wbudowania, z serii **AKORD** , z przesłonami tulejek stykowych i bez przesłon, ze stykiem ochronnym i bez styku ochronnego, mocowane w puszcze za pomocą pazurków lub wkrętami, typu **PL-818**, oznaczone: **AG1e/...** (2P), **AG1ze/...**(2P), **AGZ1e/...** (2P+Z), **AGZ1ze/...** (2P+Z) wykonane w klasie **IP20** , oraz gniazda **AGZ1Be/...** (2P+Z), **AGZ1Bze/...** (2P+Z) wykonane w klasie **IP44** , charakteryzujące się parametrami 16A ; 250V~ , rozwiązanie „A” , produkowane przez naszą Spółkę , do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującymi normami:

- **PN-IEC 60884-1:2006** Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne
- **PN-E- 93201 :1997** - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250V i prądy znamionowe do 16A .

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych


Andrzej Kańtoch

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny


Andrzej Chojnacki

Czechowice – Dziedzice dnia 04.02.2008 r.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

K – S / 26 / 2008

KONTAKT – SIMON Spółka Akcyjna

ul. Bestwińska 21
PL 43 – 500 Czechowice – Dziedzice ;

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością , że wyroby :

Gniazda wtyczkowe podwójne, do wbudowania, z serii **AKORD** , z przestonami tulejek stykowych i bez przeston, ze stykiem ochronnym i bez styku ochronnego, mocowane w puszcze za pomocą pazurków lub wkrętami, typu **PL- 764**, oznaczone: **AG2/...** (2P), **AG2z/...**(2P), **AGZ2/...** (2P+Z), **AGZ2z/...** (2P+Z) wykonane w klasie IP20 , charakteryzujące się parametrami 16A ; 250V~ , rozwiązanie „A” , produkowane przez naszą Spółkę , do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującymi normami:

- **PN-IEC 60884 -1:2006** Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne.
- **PN-E - 93201 :1997** - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250V i prądy znamionowe do 16A .

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych


Andrzej Kańtoch

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny


Andrzej Chojnacki

Czechowice – Dziedzice dnia 04.02.2008 r.

Eres R
biuro h
tel/fax :

Eres R
biuro h
tel/fax :

Eres R
biuro h
tel/fax

Eres R
biuro h
tel/fax

Eres R
biuro h
tel/fax



BBJ-SEP

BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
tel. (+48 22) 812 35 10, tel./fax 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP

BBJ-SEP

BBJ-SEP

BBJ-SEP

ŚWIADECTWO WERYFIKACJI DEKLARACJI ZGODNOŚCI

Nr świadectwa: W/12/689/02

Dostawca: Legrand FAEL Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

złożył dokumenty: -deklarację zgodności nr I 6-0047-A z normą EN 50085-1:1997,
prEN 50085-2-1:1996
wystawioną przez producenta INOVAC B.P. 36
F-72140 Sille le Guillaume
FRANCE
- raport z badań Nr C00002.11
- karta katalogowa

dotyczące wyrobu(ów): kanały i pokrywy serii DLP
(Nazwa wyrobu)

**typ (model), dane
znamionowe:** nr ref. : 010411; 010412; 010422; 010432; 010433; 010453; 010500;
010501; 010502; 010504; 010506; 010520; 010521; 010522;
010524; 010526;

symbol SWW: 1131-19

produkowanego w: INOVAC B.P. 36
(nazwa i adres fabryki) F-72140 Sille le Guillaume
FRANCE
filia grupy LEGRAND

Deklaracja zgodności została zweryfikowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. (Dz. U. Nr 5 poz. 58)

Za skutki wynikające z wprowadzania do obrotu wyrobów na podstawie niniejszego świadectwa wyłączną odpowiedzialność prawną ponosi dostawca.

Świadectwo zachowuje ważność do czasu aktualności norm i przepisów prawnych w nim wymienionych.

Dyrektor

Piotr Gondek

Warszawa, dnia 18 listopada 2002 r.



BBJ-SEP



L. dz. CC 02.696

Rej. W-S-02-100

Rozdzielnik :

1. Legrand FAEL Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie


2. KF; DM; CC.



DEKI

Punto

- › Stopień ochrony IP20 / IP20 protection rating
- › Profil aluminiowy, piktogramy z PMMA, tył obudowy ze stali (dla Punto Wall) / Aluminium profile, pictograms made of PMMA, rear part of enclosure made of steel (for Punto Wall)
- › Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 230 V 50 Hz
- › Źródło światła: diody LED / Sources of light: LED diodes
- › Funkcje: A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna / Functions: A – non-maintained version or SA – maintained version
- › Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii: 2 h, ładowanie: 24 h / Ni-Cd HT batteries with the autonomy time: 2 h, charging: 24 h
- › Test ręczny / Manual test
- › Montaż podwieszany lub ścienny (dla Punto Wall) / Suspended or wall installation (for Punto Wall)
- › Do wskazywania kierunków ewakuacji oraz oznaczania wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej / For illuminating evacuation directions and designating evacuation exits in public utility buildings
- › Widoczność: 24 m / Visibility: 24 m

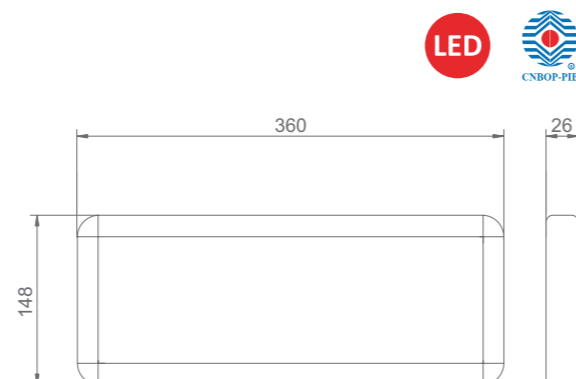

Punto (Double & Wall)



Punto Wall (back)



PIKTOGRAMY W ZESTAWIE / PICTOGRAM IN THE KIT

PUNTO DOUBLE



PUNTO WALL



PIKTOGRAMY OPCJONALNE OPTIONALLY AVAILABLE PICTOGRAMS



P1



P2



P3



P4



P5

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Źródło światła / Source of light	Funkcja / Function	Autonomia / Autonomy	Wymiar opakowania zbiorczego (mm) / Multi-pack dimensions (mm)	Waga (kg) / Weight (kg)	Opakowanie zbiorcze (szt) / Multi-pack (pcs)
PUNTO WALL 2 h SA/A	40920	LED	SA/A*	2 h	430x480x390	0,75	20
PUNTO DOUBLE 2 h SA/A	40921	LED	SA/A*	2 h	430x480x390	0,75	20


* Funkcja wybierana pozycją przełącznika / Function is selected by setting the switch to a proper position

PIKTOGRAMY OPCJONALNE / OPTIONALLY AVAILABLE PICTOGRAMS

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)	Opakowanie (szt) / Pack (pcs)
WYJŚCIE EWAKUACYJNE / EVACUATION EXIT	40637 / P5	345x135	1
SCHODY W PRAWO W DÓŁ / STAIRS DOWN TO THE RIGHT	99951 / P1	345x135	1
SCHODY W LEWO W DÓŁ / STAIRS DOWN TO THE LEFT	99952 / P2	345x135	1
SCHODY W PRAWO W GÓRĘ / STAIRS UP TO THE RIGHT	99953 / P3	345x135	1
SCHODY W LEWO W GÓRĘ / STAIRS UP TO THE LEFT	99954 / P4	345x135	1

Punto

- › Stopień ochrony IP20 / IP20 protection rating
- › Profil aluminiowy, piktogramy z PMMA, tył obudowy ze stali (dla Punto Wall) / Aluminium profile, pictograms made of PMMA, rear part of enclosure made of steel (for Punto Wall)
- › Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 230 V 50 Hz
- › Źródło światła: diody LED / Sources of light: LED diodes
- › Funkcje: A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna / Functions: A – non-maintained version or SA – maintained version
- › Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii: 2 h, ładowanie: 24 h / Ni-Cd HT batteries with the autonomy time: 2 h, charging: 24 h
- › Test ręczny / Manual test
- › Montaż podwieszany lub ścienny (dla Punto Wall) / Suspended or wall installation (for Punto Wall)
- › Do wskazywania kierunków ewakuacji oraz oznaczania wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej / For illuminating evacuation directions and designating evacuation exits in public utility buildings
- › Widoczność: 24 m / Visibility: 24 m

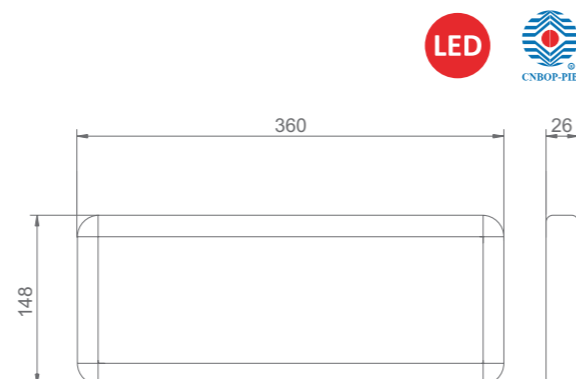

PIKTOGRAMY W ZESTAWIE / PICTOGRAM IN THE KIT

PUNTO DOUBLE



PUNTO WALL



PIKTOGRAMY OPCJONALNE OPTIONALLY AVAILABLE PICTOGRAMS



Punto Wall (back)



Punto (Double & Wall)

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Źródło światła / Source of light	Funkcja / Function	Autonomia / Autonomy	Wymiar opakowania zbiorczego (mm) / Multi-pack dimensions (mm)	Waga (kg) / Weight (kg)	Opakowanie zbiorcze (szt) / Multi-pack (pcs)
PUNTO WALL 2 h SA/A	40920	LED	SA/A*	2 h	430x480x390	0,75	20
PUNTO DOUBLE 2 h SA/A	40921	LED	SA/A*	2 h	430x480x390	0,75	20

* Funkcja wybierana pozycją przełącznika / Function is selected by setting the switch to a proper position

PIKTOGRAMY OPCJONALNE / OPTIONALLY AVAILABLE PICTOGRAMS

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)	Opakowanie (szt) / Pack (pcs)
WYJŚCIE EWAKUACYJNE / EVACUATION EXIT	40637 / P5	345x135	1
SCHODY W PRAWO W DÓŁ / STAIRS DOWN TO THE RIGHT	99951 / P1	345x135	1
SCHODY W LEWO W DÓŁ / STAIRS DOWN TO THE LEFT	99952 / P2	345x135	1
SCHODY W PRAWO W GÓRĘ / STAIRS UP TO THE RIGHT	99953 / P3	345x135	1
SCHODY W LEWO W GÓRĘ / STAIRS UP TO THE LEFT	99954 / P4	345x135	1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr TF2/WE/0005

Producent: **TELE-FONIKA KABLE S.A.**
Adres: **ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska**

niniejszym deklaruje, że wyrób

Opis wyrobu:
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe na napięcie znamionowe 300/500V

Oznaczenie typu:
YDY(żo), YDYp(żo), YDYt(żo) - 300/500V

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (łącznie ze wszystkimi jej zmianami)

2006/95/WE	Dyrektywa niskonapięciowa (Dz. U. UE L 374 z dn. 27.12.2006) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089)
-------------------	---

Zgodność wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagań następujących norm:


Nr i data wydania dokumentu:	Tytuł:
PN-HD 21.4 S2: 2004	Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe
ZN-TF-220:2013	Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe na napięcie nie przekraczające 450/750V. Przewody o izolacji i powłoce PVC, płaskie.
PN-E-90060:1987	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie

Informacje dodatkowe:

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: ...04

Kraków dnia: 05.03.2014r.

Kierownik Działu Kontroli Jakości Ryszard Skiba



(stanowisko osoby reprezentującej producenta, imię i nazwisko)

podpis

Dokument nr:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr TF2/WE/0006/1

Producent:	TELE-FONIKA KABLE S.A.
Adres:	ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska

niniejszym deklaruje, że wyrób

Opis wyrobu: Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe na napięcie znamionowe 450/750V

Oznaczenie typu: YDY(żo) - 450/750V

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (łącznie ze wszystkimi jej zmianami)

2006/95/WE	Dyrektywa niskonapięciowa (Dz. U. UE L 374 z dn. 27.12.2006) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089)
-------------------	--

Zgodność wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagań następujących norm:

Nr i data wydania dokumentu:	Tytuł:
PN-EN 50525-1:2011	Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U₀/U) - Część 1: Wymagania ogólne (oryg.)
PN-E-90056:1987	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe
ZN-TF-221:2014	Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe na napięcie nie przekraczające 450/750V. Przewody o izolacji i powłoce PVC, okrągłe


Informacje dodatkowe:

Odporność na rozprzestrzenianie płomienia: IEC 60332-1-2

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: ...04

Kraków dnia: 15.01.2014r.

Kierownik Działu Kontroli Jakości Ryszard Skiba
(stanowisko osoby reprezentującej producenta, imię i nazwisko)


.....
podpis

Dokument nr:



BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ



AC 012

BBJ



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ

BBJ

CERTYFIKAT

BBJ

BBJ

uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa

CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/306/08/M1

No. B/12/306/08/M1

Posiadacz certyfikatu: nkt cables Warszowice Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Gajowa 3
Certificate holder: 43-254 Warszowice, Poland
(Name and address)Producent: nkt cables Warszowice Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Gajowa 3
Manufacturer: 43-254 Warszowice, Poland
(Name and address)Nazwa wyrobu: przewody o żyłach miedzianych jednodrutowych o izolacji
Name of the product: z polwinitu zwykłego i o powłoce polwinitowej, okrągłe
ordinary PVC insulated and PVC sheathed cable,
with solid copper conductors, roundTyp (model): YDY
Type (model):Dane techniczne: napięcie znamionowe 450/750 V,
Technical data: liczba i przekroje znamionowe żył w mm²: 1+5x1+10
rated voltage 450/750 V, number and nominal
cross-sectional area of conductors in mm²: 1+5x1+10System certyfikacji: 5 według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 5 according to ISO/IEC Guide 67Data ważności: 2013-12-19
Valid until:Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa norm(-y):
Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s).

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-87/E-90056, KJ-93/BBJ-1053	TP-03.031/1 TP-03.031/2 TP-03.114	BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne
właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór,
i spełniających wymagania ww. norm(-y).This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of
the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with BBJ.Zastępuje certyfikat nr B/12/306/08
Supersedes certificate No. B/12/306/08

Warszawa, 2009-02-20

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager



Jerzy Kociszewski

Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe

Polyvinyl chloride insulated single core cables for fixed wiring

YDY 450/750V

Wykonanie wg/Standard PN-E-90056:1987, PN-HD 21.1.S4 2004

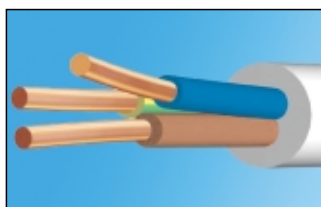

Konstrukcja Construction	
Żyła Conductor	drut miedziany klasy 1 plain copper conductor class 1
Napięcie znamionowe Rated voltage	450/750V
Izolacja Insulation	polwinit (PVC) polyvinyl chloride (PVC) insulation
Powłoka Sheath	polwinit (PVC) polyvinyl chloride (PVC) sheath
Oznaczenie barw żył Core identification	YDY 2 x ... niebieska, brązowa blue, brown YDY 3 x ... brązowa, czarna, szara brown, black, grey YDYżo 3 x ... zielono-żółta, niebieska, brązowa green-yellow, blue, brown YDY 4 x ... niebieska, brązowa, czarna, szara blue, brown, black, grey YDYżo 4 x ... zielono-żółta, brązowa, czarna, szara green-yellow, brown, black, grey YDY 5 x ... niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna blue, brown, black, grey, black YDYżo 5 x ... zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara green-yellow, blue, brown, black, grey
Najwyższa dopuszczalna temp. żył Max. permissible conductor temp.	70°C
Najwyższa dopuszczalna temp. żył przy zwarceniu Max. short circuit temp.	160°C
Certyfikaty Approvals	B
Zastosowanie Application	Do przesyłu energii elektrycznej, w instalacjach na tynku lub pod tynkiem, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. For energy supply, for fixed installation on and under plaster as well as in dry and wet rooms.

Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe

Polyvinyl chloride insulated single core cables for fixed wiring

YDY 450/750V

Wykonanie wg/Standard PN-E-90056:1987, PN-HD 21.1.S4 2004

Typ przewodu Type of cable	Liczba żył No. of cores (szt.)	Przekrój Cross-section (mm ²)	Grubość izolacji Insulation thickness (mm)	Grubość opony Sheath thickness (mm)	Znamionowa średnica przewodu Nominal cables diameter (mm)	Przybliżona masa przewodu Cables mass (appr.) (kg/km)	Max. rezystancja żył w temp. 20°C Max.resistance of conductor (Ω/km)	Min. rezystancja izolacji żył w temp. 70°C Min. resistance of core insulation (MΩ·km)	Zawartość Cu Content (kg/km)
YDY 450/750V	2	1	0,8	1,2	7,5	81	18,1	0,014	19,2
YDY 450/750V	2	1,5	0,8	1,2	8,0	96	12,1	0,012	28,8
YDY 450/750V	2	2,5	0,8	1,2	8,8	125	7,41	0,010	48,0
YDY 450/750V	2	4	0,9	1,2	10,1	175	4,61	0,0093	76,8
YDY 450/750V	2	6	0,9	1,2	11,1	227	3,08	0,0079	115,2
YDY 450/750V	3	1	0,8	1,2	7,9	95	18,1	0,014	28,8
YDY 450/750V	3	1,5	0,8	1,2	8,4	116	12,1	0,012	43,2
YDY 450/750V	3	2,5	0,8	1,2	9,3	154	7,41	0,010	72,0
YDY 450/750V	3	4	0,9	1,2	10,7	219	4,61	0,0093	115,2
YDY 450/750V	3	6	0,9	1,3	12,0	294	3,08	0,0079	172,8
YDY 450/750V	4	1	0,8	1,2	8,6	116	18,1	0,014	38,4
YDY 450/750V	4	1,5	0,8	1,2	9,2	142	12,1	0,012	57,6
YDY 450/750V	4	2,5	0,8	1,2	10,1	190	7,41	0,010	96,0
YDY 450/750V	4	4	0,9	1,3	11,9	280	4,61	0,0093	153,6
YDY 450/750V	4	6	0,9	1,3	13,1	370	3,08	0,0079	230,4
YDY 450/750V	4	10	1,1	1,3	16,0	581	1,83	0,0075	384,0
YDY 450/750V	5	1	0,8	1,2	9,1	132	18,1	0,014	48,0
YDY 450/750V	5	1,5	0,8	1,2	9,7	164	12,1	0,012	72,0
YDY 450/750V	5	2,5	0,8	1,2	10,7	222	7,41	0,0097	120,0
YDY 450/750V	5	4	0,9	1,3	12,3	327	4,61	0,0093	192,0
YDY 450/750V	5	6	0,9	1,3	13,9	436	3,08	0,0079	288,0
YDY 450/750V	5	10	1,1	1,3	17,0	691	1,83	0,0075	480,0