


LEGENDA:

- rury izolowane CU 18/22
- - - - - rury izolowane CU 18/22
- rury do skroplin PCV-P Ø50
- instalacja wody PP Ø20
- Klimatyzatory firmy EMERSON typ PX025DA

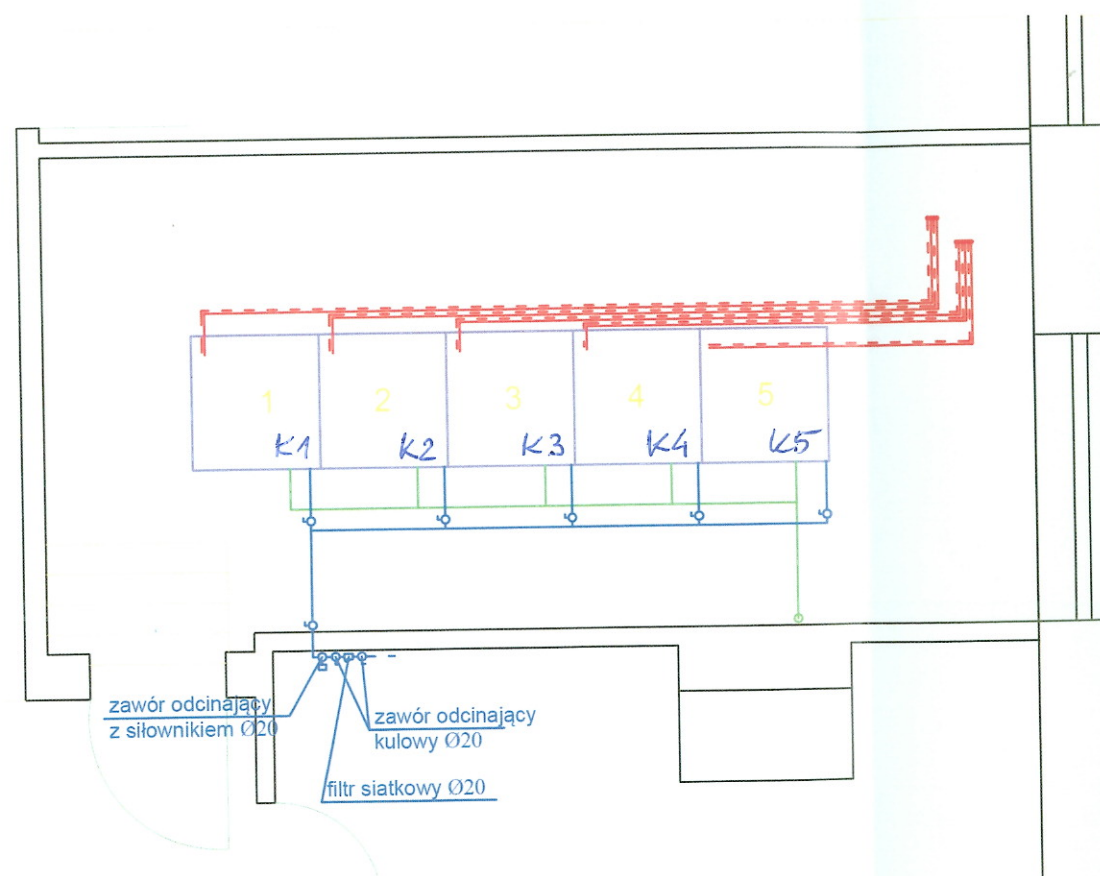

Innergo Systems Sp. z o.o.

OBIEKT	SALA KOMPUTEROWA POPD GUS Serwerownia I piętro, Blok A		
ADRES	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208		
Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w sali komputerowej I piętro Podstawowego Ośrodka Przetwarzania Danych Rzut klimatyzatornia I p. bl. A. Projekt powykonawczy.	SKALA	1:50	
	BRANŻA	Sanitarna	
WYKONAŁ	mgr inż. Jerzy Soćko nr upraw. St.181/86		9 NR rysunku
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Ilona Kwit		